
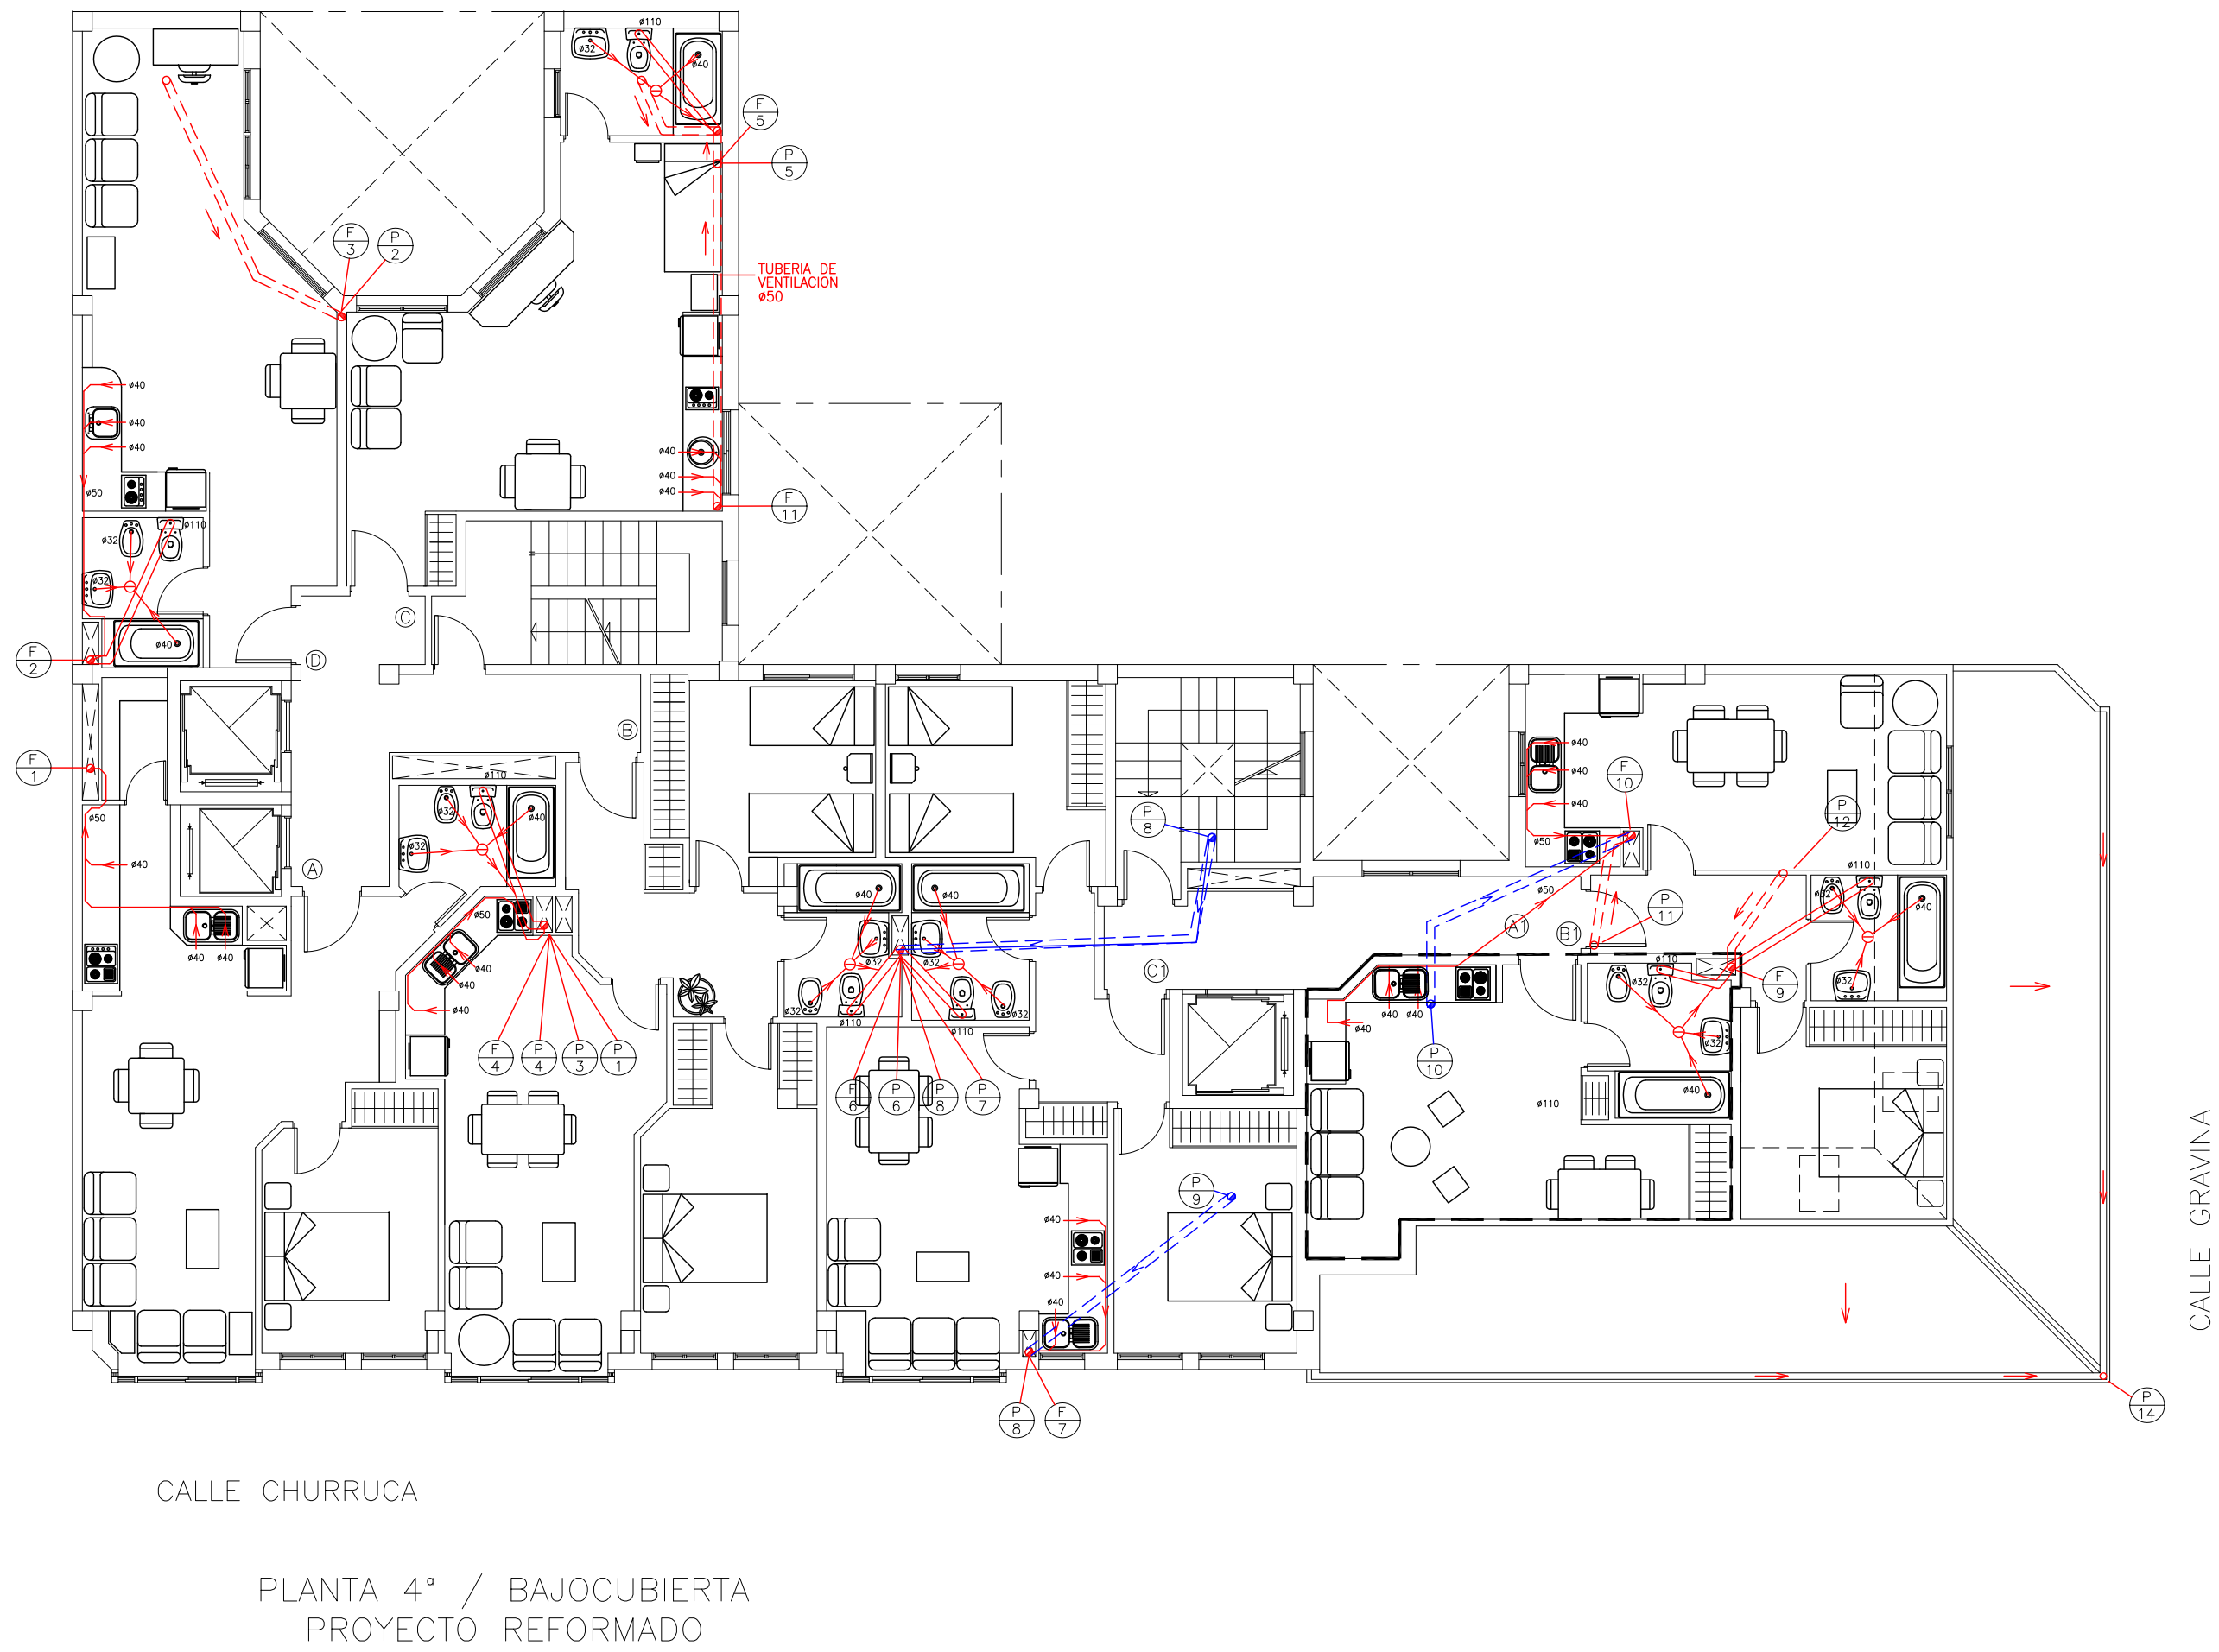


LEYENDA DE SANEAMIENTO			
	SUMIDERO DE GRASAS		TUBERIA DE DESAGÜES FECALES Y PLUVIALES
	SUMIDERO SIFONICO		TUBERIA DE DESAGÜES FECALES Y PLUVIALES
	REJILLA SUMIDERO		Nº BAJANTE FECAL
	BOTE SIFONICO		Nº BAJANTE PLUVIAL
	MANGUETÓN INODOROS		Nº BAJANTE DE GRASAS
	BAJANTE		Nº BAJANTE DE PATIO

MATERIALES:
-Para bajantes pluviales, se utilizará tubería de PVC, según norma UNE-EN 1329
-Para bajantes fecales o mixtos, se utilizará tubería de PVC, según norma UNE-EN 1329
-Para colectores de la red horizontal de saneamiento se utilizará tubería de PVC de presión, según Norma UNE-EN 1452, de 10 kg/5m.
-Todos los codos de conexión de las bajantes con la red horizontal de saneamiento, deben ser de alto impacto.

DETALLE DE VENTILACION DE BAJANTES

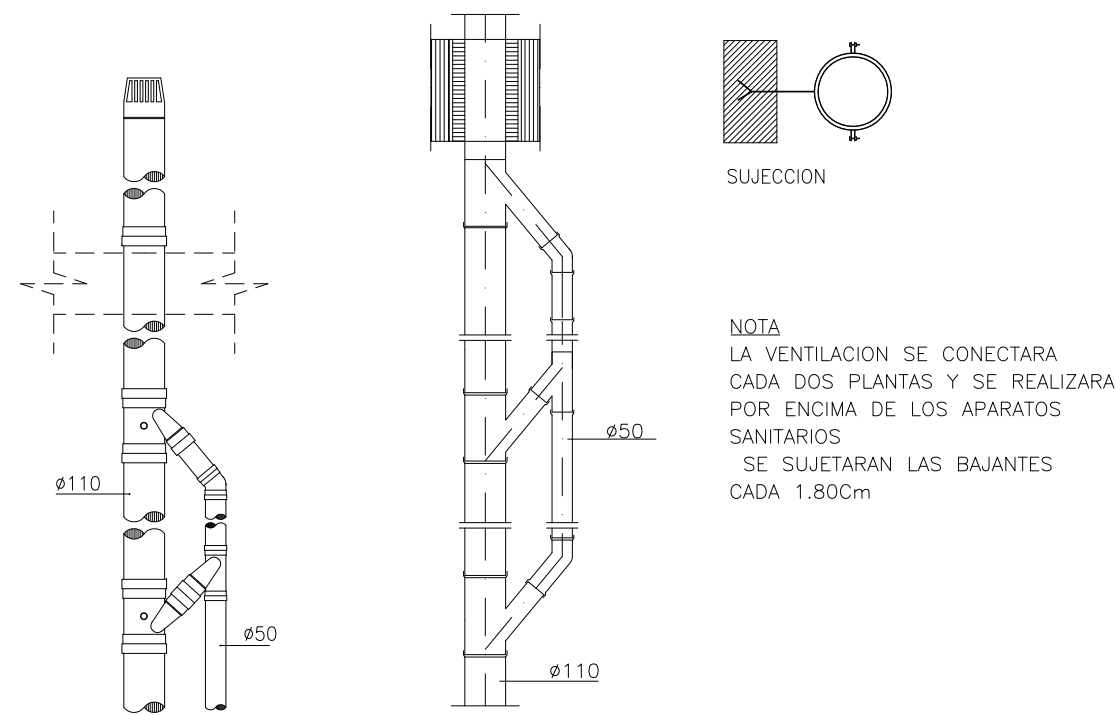

PETICIONARIO: EXCMO. CONCELLO DE VIGO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO REDACTOR: Manuel Ángel Rodríguez Filgueira Arquitecto Coleg. nº 2799 del COAG	TITULO: PROYECTO PARA DEMOLICION PARCIAL Y ESTADO REFORMADO EDIFICIO DE VIVIENDAS C/ CHURRUCUA Nº 3 Y 5 1º SO. C/ GRAVINA VIGO-PONTEVEDRA
OBSERVACIONES: 	TITULO PLANO: DEMOLICION PARCIAL Y ESTADO REFORMADO PLANTA 4ª. SANEAMIENTO
FECHA: AGOSTO 2011	ESCALA: 1:100
Nº DE PLANO: IS.01a sustituye a IS.01	

