PLANTA BAJA
ESCALA 1:100

PLANTA CUBIERTA
ESCALA 1:100

SIMON CIMA PRO 2

NOTA

- TODA LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN LOS PLANOS SE COMPLETA CON EL RESTO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO (MEMORIA, CÁLCULOS, PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS).
- TODA MODIFICACIÓN DEBERÁ SER APROBADA POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y RECOGIDA PREVIAMENTE EN UN PLANO QUE DEBERÁ FECHAR Y FIRMAR COMO "APROBADO", SIENDO NECESARIO APORTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE LA MISMA.
- SE COMPROBARA LA VALIDEZ DE LAS ACOMETIDAS EXISTENTES PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS.
- SE REPLANTEARAN LOS RECORRIDOS DE LAS INSTALACIONES PARA CUMPLIR LAS DISTANCIAS ENTRE ELLOS SEGUN NORMA.
- LAS CANALIZACIONES DE AGUA Y ELECTRICIDAD QUE TRANSCURRAN EN PARALELO, LO HARÁN A 30cm DE DISTANCIA, Y SIEMPRE SE INSTALARÁN LAS DE AGUA POR DEBAJO DE LAS ELÉCTRICAS.
- ANTES DE LA COLOCACIÓN EN OBRA DE LOS MATERIALES SE DEBERÁ ENTREGAR A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA LOS CERTIFICADOS DE CADA UNO DE ELLOS Y COPIA DE LA AUTORIZACIÓN DE USO Y FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
- SOLO SON VALIDAS LAS DIMENSIONES REFERENCIADAS CON COTAS.
- TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEBERÁN TENER LA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD. PARA ELLO LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBERÁ PRESENTAR LAS HOMOLOGACIONES DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR, AJUSTADAS A LA DISPOSICIÓN CONCRETA DE LA OBRA Y, EN LOS ELEMENTOS QUE LO REQUIERAN, UN PROYECTO ESPECIFICO REDACTADO POR UN TÉCNICO COMPETENTE EN LA MATERIA.
- TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRÍA DE ESTE PROYECTO (COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC.) SE VERIFICARAN CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
- LOS DATOS QUE FIGURAN EN LOS PLANOS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA.
- SE COMPROBARAN TODOS LOS HUECOS DE INSTALACIONES SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA, REPLANTEANDO PASOS DE INSTALACIONES Y PASATUBOS. PREVALECIENDO EL REPLANTEO DE HUECOS SEGÚN PLANOS DE ARQUITECTURA.

LEYENDA PUESTA A TIERRA

- RED DE PUESTA A TIERRA. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35mm2 DE SECCIÓN. EMPALMES CON SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA.
- ARQUETA COMPROBACION.
- PICA PUESTA A TIERRA.

CUADRO ELÉCTRICO

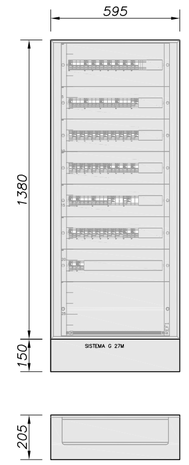

LEYENDA

- INTERRUPTOR UNIPOLAR
- DETECTOR PRESENCIAL DE 360°
- DETECTOR LUX
- SIMON CIMA PRO 2
- TOMA TV–FM
- ENCHUFE 16A
- ENCHUFE 16A ESTANCO
- TOMA DIRECTA DE ALIMENTACIÓN
- C.G.M.P. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN
- C.S.M.P. CUADRO SECUNDARIO MANDO Y PROTECCIÓN
- C.P.M. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
- LINEA ALUMBRADO C1 y C6
- LINEA T. CORRIENTE C2 y C7
- En ILUMINANCIA PÉSIMA HORIZONTAL POR ALUMBRADO NORMAL (106.59 lux)
- UGR ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO POR ALUMBRADO NORMAL (24.0)
- EEC ILUMINANCIA HORIZONTAL POR ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN EL EJE CENTRAL DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN (1.39 lux)
- EEB ILUMINANCIA HORIZONTAL POR ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN LA BANDA CENTRAL DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN (1.36 lux)

LEYENDA ILUMINACION

- LUMINARIA DE 1188x85x85 mm, PARA 1 LÁMPARA FLUORESCENTE T5 DE 54W, MODELO OD–2972 1x54W HF L–1188 mm "ODEL–LUX"
- LUMINARIA DE 1294x110x113 mm PARA 1 LÁMPARA FLUORESCENTE T5 DE 28W
- APLIQUE DE PARED, DE 402x130x400 mm, PARA 1 LÁMPARA FLUORESCENTE TC–L DE 24W
- LUMINARIA DE TECHO DOWNLIGHT, DE 210x210x202 mm, PARA 2 LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS TRIPLES TC–TELI DE 26W, RENDIMIENTO 72%

LEYENDA EMERGENCIA

- 210 LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W – G5, FLUJO LUMINOSO 210 LÚMENES
- 240 LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 8 W – G5, FLUJO LUMINOSO 240 LÚMENES

DETALLE DE COLOCACION DE PIEZAS PASAMUROS

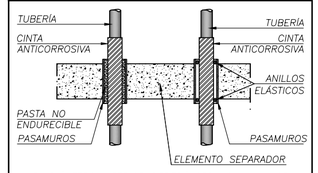

- EL DIÁMETRO INTERIOR DEBERÁ SER 10mm MAYOR QUE EL DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO QUE PROTEGE.
- EN CASO DE CONDUCCIONES DE ACERO, AL DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO, DEBERÁ AUMENTARSELE EL GRUESO DE LA CINTA ANTICORROSIVA.
- EL PASAMUROS DE FACHADA PODRÁ SER DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE O PVC.
- LOS ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD SERÁN DE ANILLOS ELÁSTICOS/PASTA NO ENDURECIBLE SEGÚN NORMATIVA.
- LOS PASOS SERÁN EN SENTIDO ASCENDENTE, DESDE EL LOCAL MÁS HÚMEDO O EXTERIOR.
- EN LOS PASOS DE TECHOS POR MEDIO DE TUBO, ÉSTE SE OBTURARÁ MEDIANTE CIERRE ESTANCO Y SU EXTREMIDAD SUPERIOR SOBRESALDRÁ UNA ALTURA SUPERIOR A LOS RODAPIÉS SI EXISTEN, O 10cm.

PROXECTO BASICO E DE EXECUCIÓN DE EQUIPAMENTO SOCIAL E CULTURAL DA A.V.V. PRAZA DA MIÑOCA
CONCELLO DE VIGO — XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

IE1

PLANO: PLANTA BAJA Y CUBIERTA
SITUACION: INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD RUA LUIS KASADO s/n
DATA: OUTUBRO 2012
ESCALA: 1/100

OBRAS E PROXECTOS MUNICIPAIS

arquitectos municipais: juan luis piñeiro ferradás david carvajal rodríguez-cadarso