CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGUN EHE

	HORMIGON													ACERO			
SISTEMA ESTRUCTURAL	TIPO DE HORMIGÓN	RESISTENCIA CARACTERÍSTICA	CONSISTENCIA Y ASIENTO	TAMAÑO MÁX. DEL ÁRIDO	CLASES DE EXPOSICIÓN	RECUBRIMIENTO MÍNIMO/NOMINAL	TIPO DE CEMENTO	CONTENIDO MÍN. DE CEMENTO	MÁX. RELACIÓN AGUA/CEMENTO	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE MINORACIÓN	RESISTENCIA DE CÁLCULO	SISTEMA DE COMPACTACIÓN	TIPO DE ACERO	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE MINORACIÓN	RESISTENCIA DE CÁLCULO
CIMIENTOS	HA-25/P/30/IIa	25 N/mm2	Plastica 3-5 cm.	30 mm.	IIa Humedad alta	40/50 mm.	CEM II/A-V 42,5	275 Kg/m3	0,60	Estadistico	γ_c= 1.50	16,66 N/mm2	Vibrado	B-500-S	Normal	γ_s= 1.15	434,78 N/mm2
TODA LA OBRA	HA-30/B/20/IIIa	30 N/mm2	Blanda 6-9 cm.	20 mm.	IIIa Marina aérea	35/45 mm.	CEM II/A-V 42,5	300 Kg/m3	0,50	Estadistico	γ_c= 1.50	20,00 N/mm2	Vibrado	B-500-S	Normal	γ_s= 1.15	434,78 N/mm2
	Coeficientes parciales de seguridad para la resistencia según apartado 15.3 de EHE (Estados Límites Ultimos)													Acero garantizado con marca AENOR o CIETSID Acero soldable			

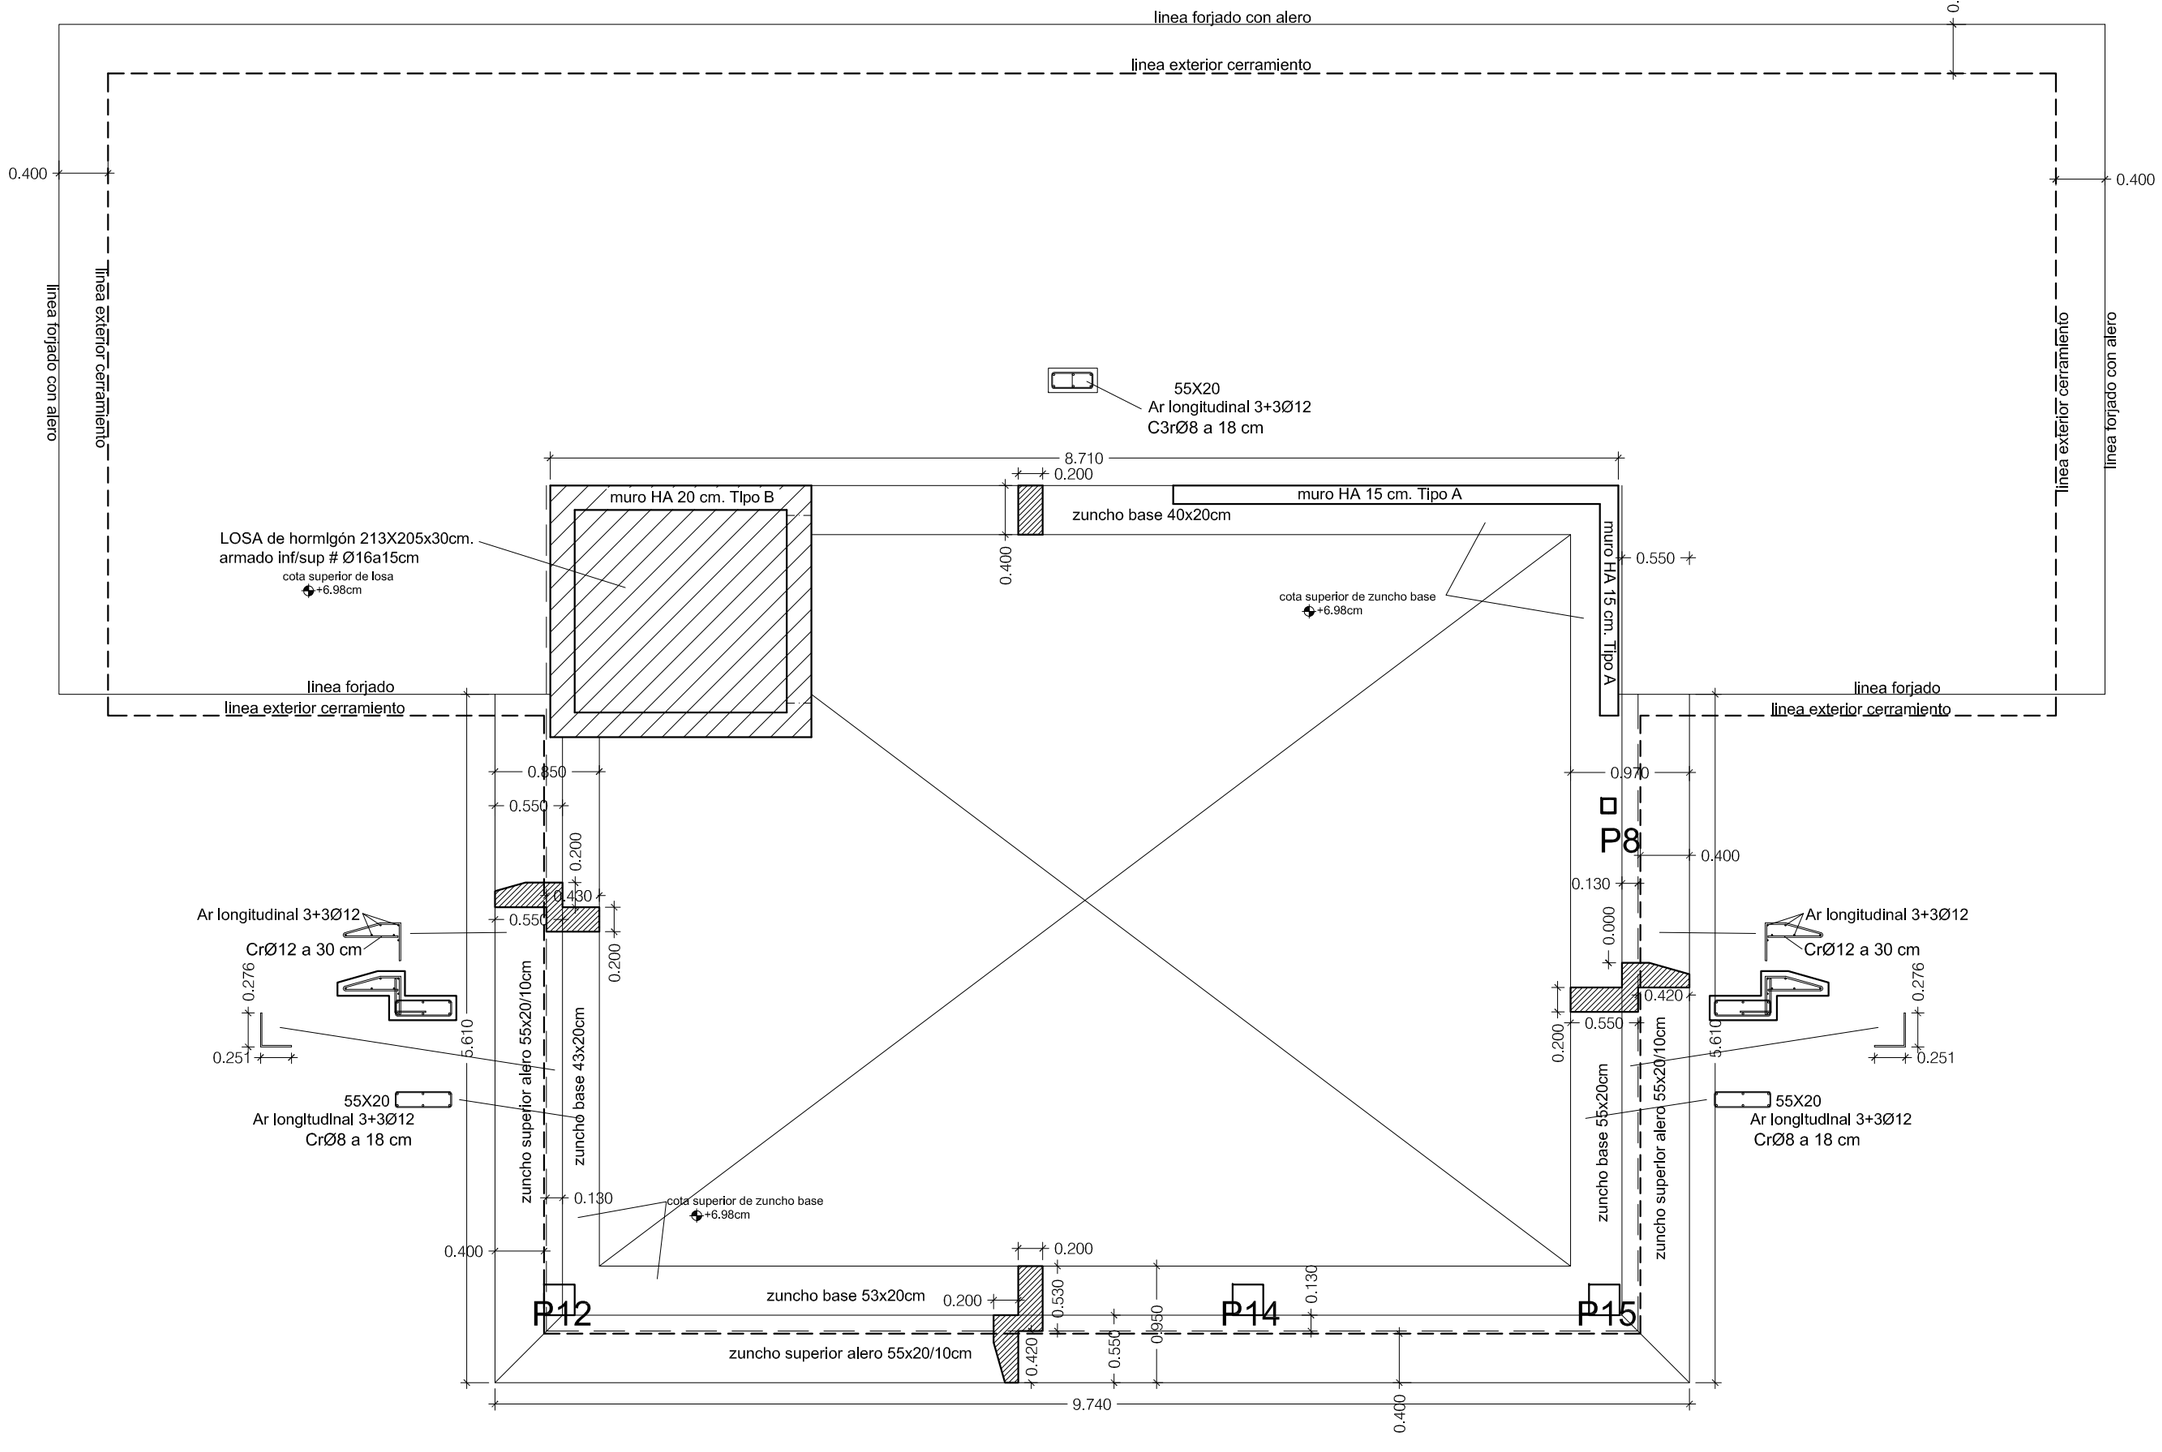

Plano E. 9.

Fecha Julio 2011

Escala 1/50

PROYECTO BÁSICO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL MUNDO ROMANO DE VIGO. TORALLA.
ESTRUCTURA. PLANTA CUBIERTA. ZUNCHO
SITUACION: FINCA MIRAMBELL PLAYA DEL VAO

Mª del Consuelo González García
Arquitecta colegiada 1491 del COAG

Promotor: AYUNTAMIENTO DE VIGO

AYUNTAMIENTO DE VIGO