
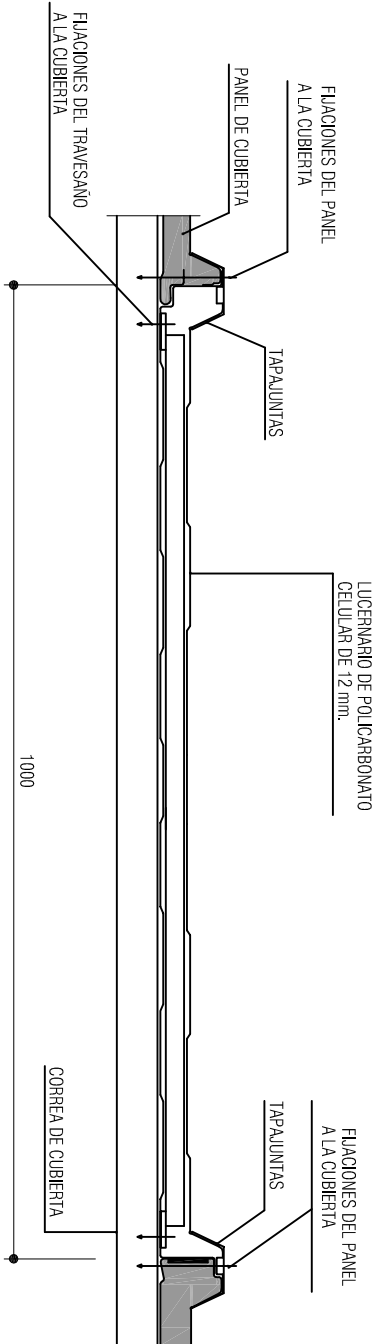


DETALLE PANEL DE CUBIERTA (Espesor 50 mm.)  
Resistencia mínima al fuego REI60  
Atenuación al ruido: RW=29-30 db

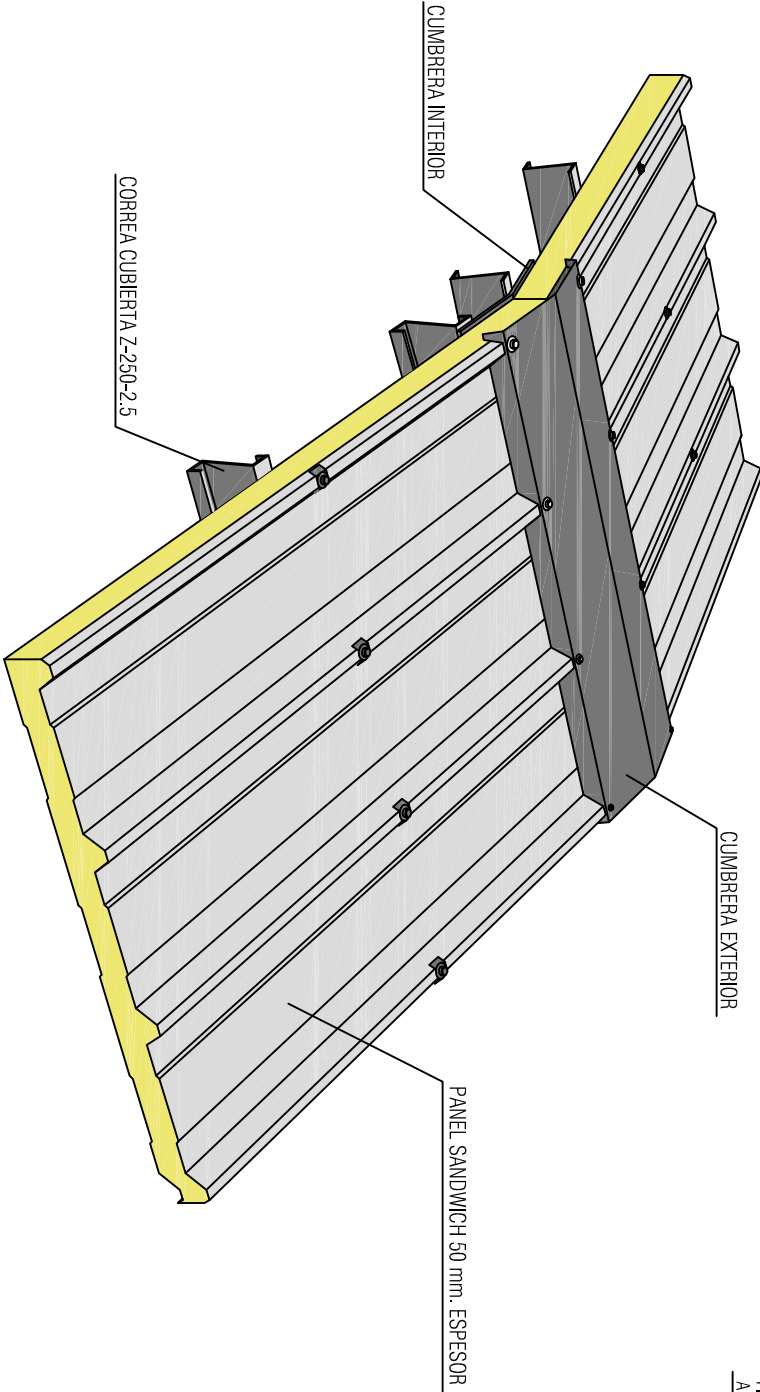

ESQUEMA ELEMENTOS DEL LUCERNARIO Y MONTAJE

CONCELLERÍA FOMENTO		CONCELLO DE VIGO		PROXECTO DE INVERSIÓN:		AUTOR PROXECTO:		ESTUDIO:		PLANO:	
DIRECTOR DEL PROYECTO: EL INGENIERO DIRECTOR D. ALVARO CRESPO CASAL		DE MELLORA E REPOSICIÓN DO USO DO PATIO DO COLEXIO ALFONSO RODRIGUEZ CASTELAO		EL INGENIERO T. INDUSTRIAL D. JOSÉ MANUEL FLORES DÍAZ COLEGIADO Nº: 1.830		tecnigal s.l. ingeniería		DETALLES DE CUBIERTA		FECHA: SEPTIEMBRE 2013	
										ESCALAS: S/E	
										PLANO Nº: 18	
										Código Plano: OB-08-016-13.dwg	